



TEKNOLOGISK INSTITUT

Akkrediteret prøvningsorgan, DANAK-akkreditering nr. 300
Notificeret prøvningsorgan med ID-nr. 1235

Prøvningsattest III

Uddrag af rapport nr. 300-ELAB-2358-EN og 300-ELAB-2358-NS

Emne: Brændeovn; TT80 og TT80S

Rekvirent: Termatech A/S

Gunnar Clausensvej 36, DK-8260 Viby J

CVR nr.: 27245277 P-nr.: 1009974578

Procedure:

X	Prøvning efter DS/EN13240/A2: 2004
X	Prøvning efter NS3058-1 & -2 (partikelmåling)
X	Emissionsmåling af støv og OGC

Prøvningsresultater

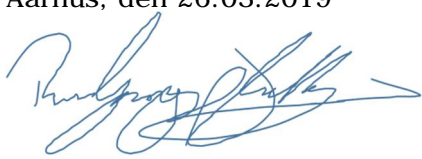
Akkrediteret prøvning af brændeovn iht. EN 13240 er foretaget med brænde der påfyres manuelt, og følgende resultater blev opnået:

Nominel ydelse: 5.5 kW
CO-emission: 0.076 % - henført til 13 % O₂
Virkningsgrad: 81 %
Røggastemperatur: 245 °C
Afstand til bagvæg: 75 mm (normalopstilling mod brandbar væg)
Afstand til sidevæg: 300 mm (normalopstilling mod brandbar væg)

Emissioner iht. NS 3058 og/eller CEN/TS 15883:

Partikler efter NS 3058: 2.03 g/kg (tørstof) middelværdi (krav: ≤4)
Partikler efter NS 3058: 2.19 g/kg (tørstof) maksimalt (krav: ≤8)
OGC efter CEN/TS 15883: 85 mgC/Nm³ ved 13% O₂ (krav: ≤120)
Støv efter FprEN 16510-1: 15 mg/Nm³ ved 13% O₂ (krav: ≤30)

Bemærk venligst, at de oplyste værdier er et uddrag af prøvningsrapporten.
For yderligere oplysninger henvises til prøvningsrapporten, se nummer ovenfor.

Aarhus, den 26.03.2019  René Lyngsø Hvidberg Seniorkonsulent	Skorstensfejerpåtegning
--	-------------------------

På baggrund af ovennævnte emissioner attesteres det hermed, at fyringsanlægget opfylder emissionskravene i bilag 1 til Bekendtgørelse nr. 49 af 16/01-2018 om regulering af luftforurening fra fyringsanlæg til fast brændsel under 1 MW.